


• PROVEDORES, OPERADORAS E EMPRESAS

Cada cabo com nome e endereço.

Guia prático de identificação de cabos, portas e circuitos para racks, POPs e salas de TI.

Um cabo sem etiqueta vira problema na primeira manutenção. Identificar é dar a cada cabo, porta e circuito um nome que qualquer técnico entenda sem precisar perguntar a ninguém.

01 O padrão de etiqueta de cordão

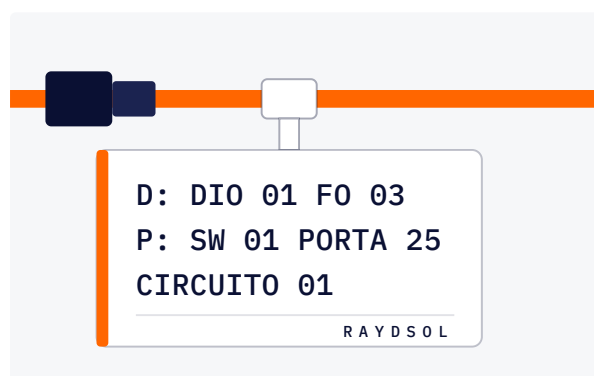

D:	De onde o cordão sai Equipamento e porta de origem. Ex.: DIO 01, fibra 03.
P:	Para onde o cordão vai Equipamento e porta de destino. Ex.: SW 01, porta 25.
CIRC.	Circuito que ele atende O mesmo código usado na planilha de conexões.

02 Nomes dos equipamentos no rack

Sigla curta e numeração com dois dígitos, contada de cima para baixo no rack.

UR-01	Unidade retificadora
QDCC-01	Quadro de distribuição CC
DIO-01	Distribuidor interno óptico

SW-01	Switch
OLT-01	Terminal de linha óptica
BAT-01	Banco de baterias

03 Antes de fechar o rack

- ☐ Todos os cordões etiquetados nas duas pontas
- ☐ Equipamentos, DIOS e patch panels com nome visível na frente
- ☐ Circuitos identificados no quadro e no equipamento
- ☐ Planilha de conexões conferida com o que está no rack

04 Sete regras que fazem a diferença

01 Etiqueta nas duas pontas

A mesma informação dos dois lados do cabo. Quem estiver em qualquer ponta entende o caminho.

02 Impressa, nunca à mão

Gerada por impressora de etiquetas, em material resistente ao ambiente. Continua legível anos depois.

03 Até 300 mm da ponta do cabo

Visível sem puxar o cabo e sem cobrir o conector, como orienta a ANSI/TIA-606.

04 Identificador único, um padrão só

Cada cabo tem um código que não se repete, no mesmo formato em todos os racks e salas.

05 Portas, painéis e racks também

DIO, patch panel, porta e rack identificados, e não só o cabo. O código da etiqueta aponta para eles.

06 Circuito elétrico identificado

No disjuntor do quadro e no cabo junto ao equipamento que ele alimenta.

07 Etiqueta e registro andam juntos

Toda etiqueta nova entra na planilha de conexões no mesmo dia. Sem isso, a documentação envelhece.

Referências: ANSI/TIA-606 (administração da infraestrutura de telecomunicações) e ABNT NBR 14565 (cabeamento estruturado). O formato da etiqueta é o padrão adotado pela Raydsol; as normas pedem identificador único, legível e registrado.

• RAYDSOL SOLUTIONS

Precisa colocar ordem no que já está instalado?

A Raydsol faz identificação, organização e documentação de racks, POPs e salas de TI, com o mesmo padrão deste guia.

Raydsol**WhatsApp (51) 99237-1716**raydsolsolutions@gmail.com

ATENDIMENTO NO RS, SC, PR E SP